


Übersichtsschaltbild

PVA > 10 kWp und BHKW und Batteriespeicher mit einer Summenleistung bis ≤ 30 kW (NS-Anschluss)
(Schaltbild **S8** der Umsetzungshilfe zur TAB Mitteldeutschland und **Abb.3** des FNN Speicher-Hinweises)

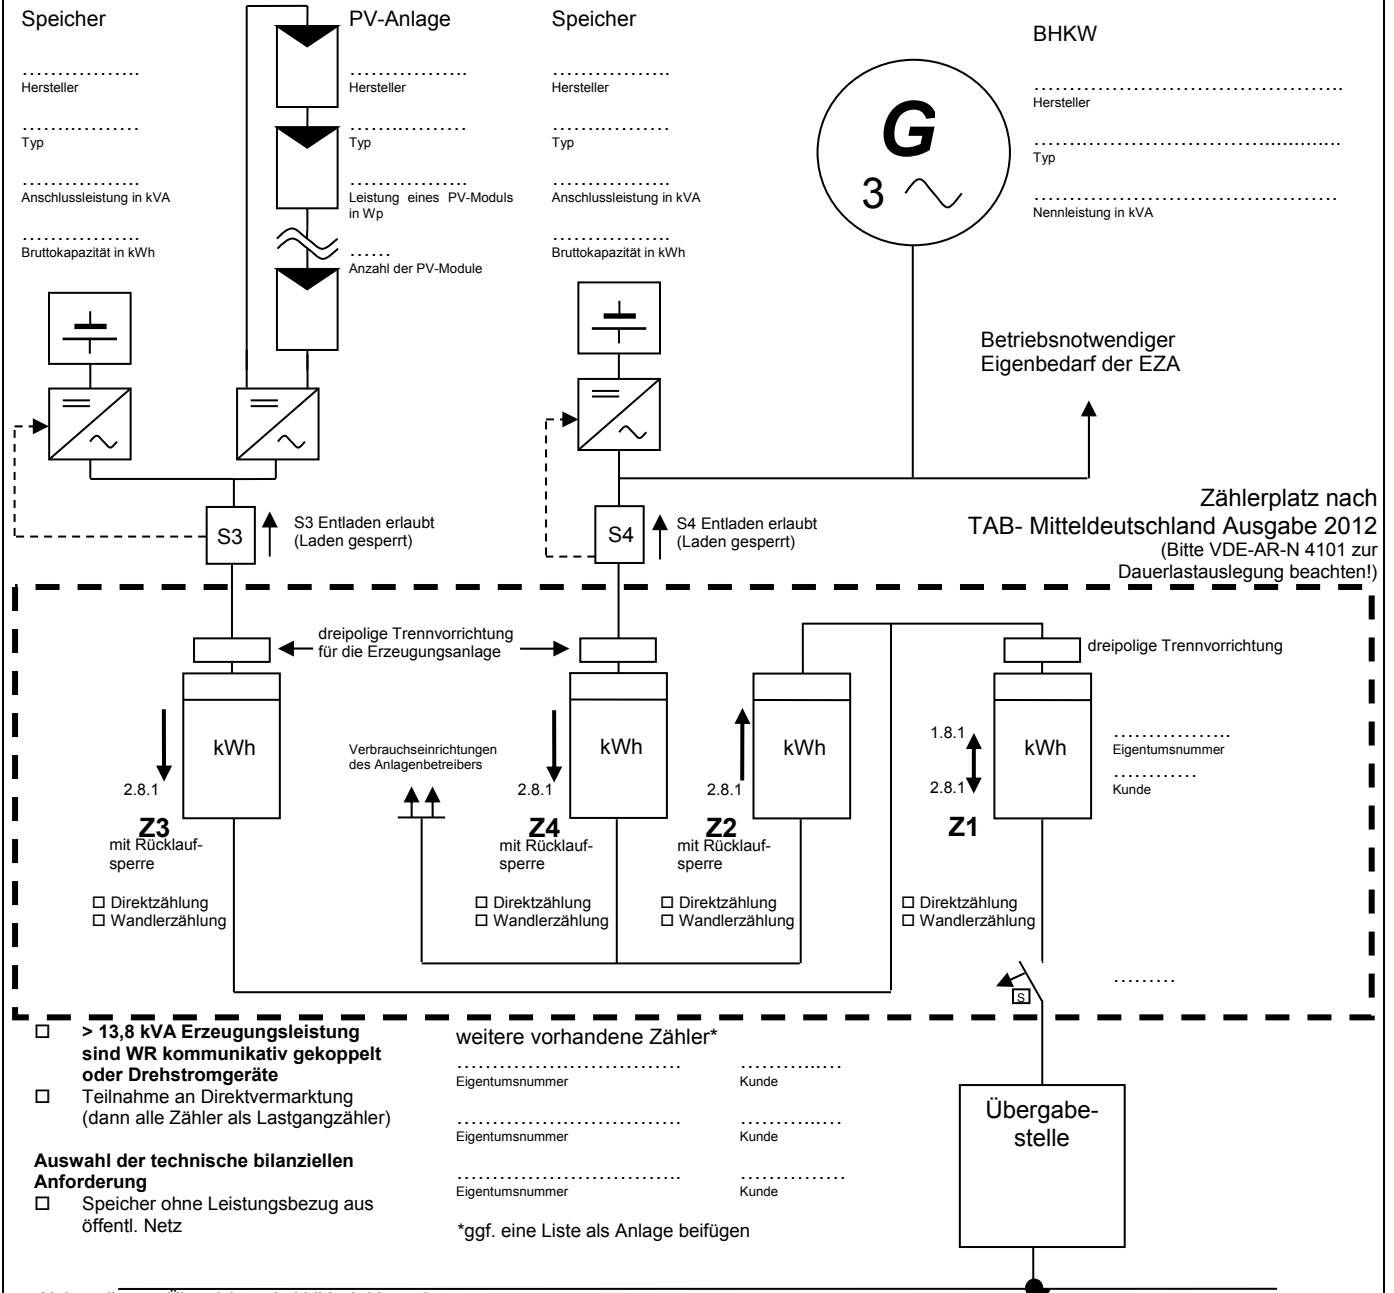

Neben diesem Übersichtsschaltbild wird benötigt:

- Anmeldung zum Netzanschluss ANA (Vordruck der MITNETZ STROM)
- Datenblatt für eine Erzeugungsanlage (Vordruck der MITNETZ STROM)
- Datenblatt des Herstellers der Wechselrichter (WR)
- Konformitätsnachweis zur Erzeugungseinheit nach VDE-AR-N 4105
- Konformitätsnachweis zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
- Lageplan
- Konformitätsnachweis zum Speicher-Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105
- Konformitätsnachweis zum NA-Schutz im Speicher-Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105
- Konformitätsnachweis zum FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am NS-Netz“
- Speicherpass des ZVEH wird empfohlen

Bestätigung des Errichters

Name/Firma

Ort, Datum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Stempel/Unterschrift